



## Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Územná organizácia Galanta

Tel.: 0918790345


Galanta, 17.10.2017

### Dobrovoľné hasičské zby v okrese Galanta

Vec:

#### Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia 2017/2018

Vykurovacie obdobie je každoročne spojené so zvýšeným výskytom požiarov. Hasiči hlavne na začiatku vykurovacej sezóny likvidujú požiare od vykurovacích telies, komínov a dymovodov. Najčastejšími príčinami požiarov od vykurovania býva takmer vždy zlý technický stav vykurovacích telies a komínov a tiež zanedbanie dohľadu nad prevádzkou tepelných spotrebičov alebo ukladanie ľahko zapalných predmetov v blízkosti vykurovacích telies. Tieto požiare zvyčajne spôsobujú vysoké materiálne škody, často pri nich dochádza k ujme na zdraví osôb a dokonca ku stratám na ľudských životoch. Je preto samozrejmomou povinnosťou všetkých zainteresovaných a predovšetkým občanov prijímať také opatrenia, aby sa týmto požiarom predišlo.

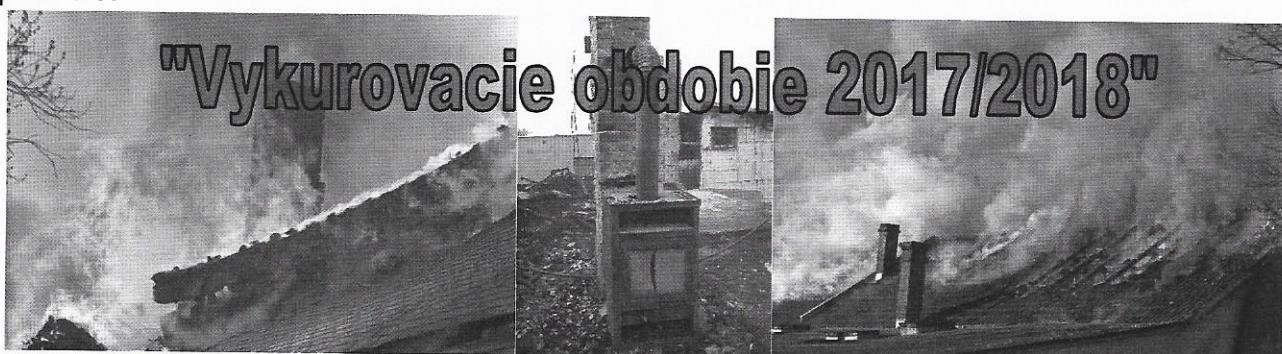

V roku 2016 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante zaevidovalo celkom 147 požiarov.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O POŽIAROCH	
Počet požiarov	147
Priame škody (€)	782 230 €
Uchránené hodnoty (€)	1 585 035 €
Usmrtené osoby	0
Zranené osoby	2

**Požiarovosť v okrese Galanta za rok 2016 v porovnaní s uplynulým rokom:**

Celková požiarovosť	2016	2015	Porovnanie (+/-)
Počet požiarov	147	210	-63
Priame škody (€)	782 230	3 256 485	-2 474 255
Uchránené hodnoty (€)	1 585 035	1 562 390	22 645
Počet zranených osôb	2	7	-5
Počet usmrtených osôb	0	1	-1

**Požiarovosť počas uplynulého vykurovacieho obdobia podľa príčin vzniku požiarov:**

Príčina vzniku požiaru	Počet požiarov	Priame škody (€)	Usmrtené osoby	Zranené osoby
Vyhorenie sadzí	2	70	0	0
Opotrebenie (porušenie celistvosti) dymovodu	1	200	0	0
Iná porucha vykurov.telies,dymovodov a komínov	1	4 000	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4</b>	<b>4 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pre občanov a podnikateľské subjekty vyplývajú povinnosti pri používaní tepelných spotrebičov a komínov, pri ich inštalácii, výstavbe a údržbe zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v jeho platnom znení. V jeho obsahu je pod hrozbou sankcie uložená **povinnosť pre podnikateľov a tiež občanom zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov.** U nových stavieb alebo novopostavených komínov ide najmä o odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín, pri zámene lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pri zmene druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. **Konkrétnie lehoty čistenia a vykonávania kontrol komínov stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z., na základe výkonu spotrebiča, druhu paliva a konštrukčného vyhotovenia komína.** **Platí tu zásada, že kontrola a čistenie musia byť vykonané najmenej raz v roku, a najlepšie ju vykonat bezprostredne pred začatím vykurovacieho obdobia.**

Platné predpisy umožňujú riešiť kontrolu a čistenie komínov individuálne, ale doporučuje sa tento úkon zveriť odborne spôsobnej osobe s kominárskym vzdelaním. Najväčšiu pozornosť podľa štatistiky je potrebné venovať vykurovacím telesám a komínom pri používaní tuheho paliva.

**Nezanedbateľnú úlohu pri plnení povinnosti súvisiacich s predchádzaním vzniku požiarov od vykurovacích telies majú obce a ich samosprávne orgány, pričom sa im v tejto súvislosti doporučuje upriamiť pozornosť najmä na tieto úlohy:**

- ❖ Prerokovať s orgánmi obce (obecné zastupiteľstvo, obecná rada, príslušná komisia a pod.) ako aj s Dobrovoľným hasičským zborom obce problematiku zabezpečenia ochrany pred požiarmi súvisiacu so začiatkom vykurovacej sezóny a stanoviť postup pri riešení tejto problematiky,
- ❖ Zriadiť funkciu preventívra požiarnej ochrany obce a vytvárať preventívne kontrolné skupiny, najlepšie z členov dobrovoľného hasičského zboru,
- ❖ V súčinnosti s dobrovoľnou požiarnou ochranou obce preveriť a zaktualizovať zoznam objektov na území obce, v ktorých má obec vykonávať preventívne protipožiarne kontroly,

- ❖ Vykonáť preventívne protipožiarne kontroly zamerané na stav vykurovacích telies a komínov, jedná sa o kontroly v rodinných domoch občanov a drobných podnikateľských subjektoch takých, kde sa nevykonáva štátnej požiarnej dozor,
- ❖ Pri zistení závažných nedostatkov, ktoré môžu byť príčinou požiaru, využiť inštitút ukladania opatrení, inštitút vylúčenia vecí z používania alebo možnosť postúpiť vec na priestupkové konanie,
- ❖ Preveriť a skontrolovať stav vykurovacích zariadení v objektoch a priestoroch vo vlastnom užívaní obcí (obecných úradoch, kultúrnych domoch, domoch smútku a obdobných zariadeniach) a odstrániť zistené nedostatky,
- ❖ Vykonáť dôslednú výchovnú a propagačnú činnosť so zameraním na upozorňovanie občanov cestou miestnych rozhlasov alebo inou formou, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov a aby umožnili vykonanie kontroly a čistenia komínov príslušným odborníkom.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať tiež alternatívному spôsobu vykurovania t.j. vykurovanie zemným plynom a vykurovaniu v kozuboch alebo iných spotrebičoch na tuhé palivo. V takých prípadoch treba pamätať, že napájanie spotrebičov s rôznym druhom paliva na ten istý komínový priechod predpisy o ochrane pred požiarmi nepovoľujú. Prvoradým predpokladom na predchádzanie požiarom je dobrý technický stav vykurovacích telies a základnou podmienkou je, že na vykurovanie sa smú používať len certifikované zariadenia, ktoré prešli skúškami. Je zakázané používať svojpomocne vyrobené alebo iné provizórne zdroje tepla.

Predchádzať požiarom od vykurovania možno len udržiavaním dobrého technického stavu spotrebičov, dymovodov a komínov a starostlivým dohľadom nad nimi. Určite je v záujme všetkých občanov, aby požiarov od vykurovania bolo čo najmenej.

Vážení členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany!

Žiadame vás, aby ste poskytli vo Vašej obci efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu pred požiarmi počas „vykurovacieho obdobia“.

Dobrovoľná požiarna ochrana môže účinnejšie pôsobiť na vedomie svojich spoluobčanov, má vplyv na zodpovednejšie a dôslednejšie vykonávanie protipožiarnej kontrol a s nimi súvisiacich opatrení. Aj takýmto spôsobom môže prispieť k zamedzeniu vzniku požiarov súvisiacich s vykurovaním. Pri protipožiarnej kontrole je potrebné sa zamerať aj na manipuláciu a skladovanie horľavých kvapalín, tekutých a tuhých palív a ostatných horľavých materiálov. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať rôznym provizórnym skladom a prístavbám, ktoré sú vykurované. Pozornosť treba venovať aj domácim udiarňam. Zvýšeniu účinnosti preventívnych protipožiarnej opatrení môže napomôcť aj vlastná propagačná činnosť, využitie plagátov, bleskoviek, obecných vývesných tabúľ a poskytovanie aktuálnych informácií a rád.


Aj využitím takýchto foriem preventívneho pôsobenia vo vykurovacom období je možné prispieť k ochrane životov, zdravia a majetku občanov. Veríme, že aj vaším pričinením sa nám spoločne podarí zmierniť nepriaznivý vývoj požiarovosti aj tomto období.

Ladislav G ö r f ö l  
predseda PK O-ÚV DPO

Július T ó t h  
riaditeľ O-ÚV DPO

Niekteré dôležité požiadavky na dodržiavanie požiarne-bezpečnostných opatrení podľa príslušných predpisov:

## **BEZPEČNÉ VZDIALENOSTI SPOTREBIČOV A DYMOVODOV OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV**

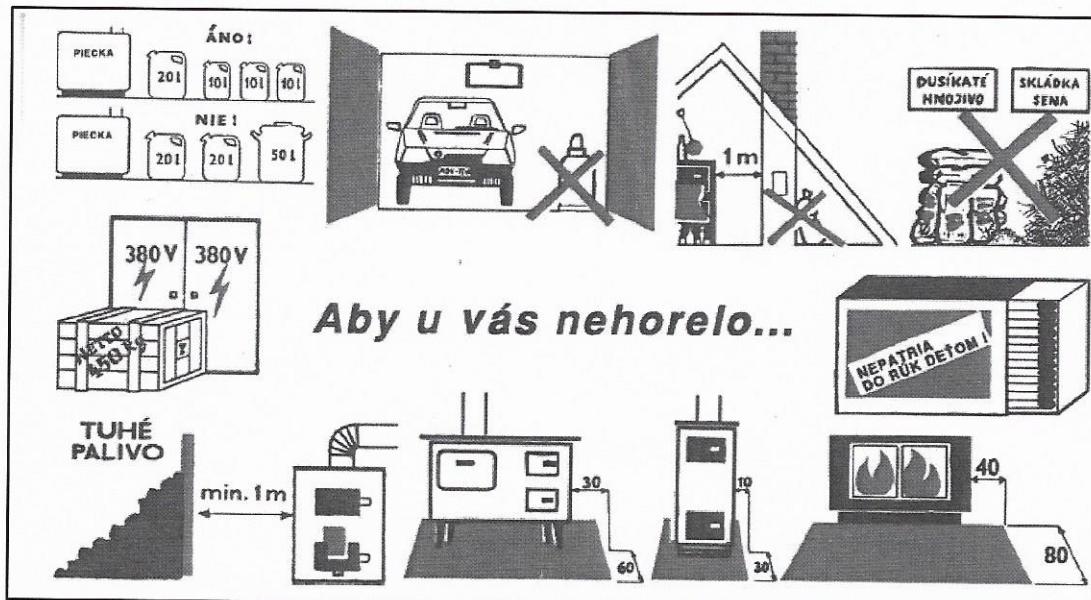

**POTVRDENIE O VYKONANÍ**  
**ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA ALEBO DYMOVODU**  
**ALEBO O VYKONANÍ PRESKÚŠANIA KOMÍNA**

§ 23

- (1) O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu vykonal, potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11, alebo urobí zápis do denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovodu s dátumom vykonania kontroly a čistenia komína alebo dymovodu s menom a priezviskom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala.
- (3) Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu alebo pri preskúšavaní komína zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, musí ten, kto čistenie a kontrolu komína alebo dymovodu alebo preskúšanie komína vykonal, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor; taký komín a dymovod sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z.

v § 20 nasledovne:

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW

1. spotrebič je na **plyn**, kontrola a čistenie komína **bez vložky** sa vykonáva **raz za 6 mesiacov**
2. spotrebič je na **plyn**, kontrola a čistenie komína **s vložkou** sa vykonáva **raz za 12 mesiacov**
3. spotrebič na **tuhé palivo** alebo **kvapalné palivo** kontrola a čistenie komína sa vykonáva **raz za 4 mesiace**



**NEZABUDNITE !**

*Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami, zavolajte odborníka - kominára*

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112

**VZOR č. 1**

**Potvrdenie  
o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu**

Číslo potvrdenia: .....

V ..... dňa .....

Meno a priezvisko osoby,  
ktorá vykonalā čistenie a kontrolu komína-dymovodu:\*).....

**Potvrdenie  
o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu**

podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiaru bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovani palivového spotrebiča, elektroteplného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte právnickej osoby - fyzickej osoby-podnikateľa.\*)

Adresa objektu:

Názov právnickej osoby:\*)

Meno a priezvisko fyzickej osoby -podnikateľa:\*)

Sídlo právnickej osoby:\*)

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby-podnikateľa:\*)

Označenie komína-dymovodu:\*)

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín-dymovod: \*)

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína-dymovodu:

Zistené nedostatky:

Termín odstránenia nedostatkov: .....



Podpis osoby, ktorá vykonalā čistenie  
a kontrolu komína – dymovodu \*)

\*) Nehodiace sa prečiarknite.

# **Nebezpečenstvo vzniku požiarov sa zvyšuje!**



**Máte v dobrém  
technickom stave vykurovacie telesá,  
elektrotepelné spotrebiče a komíny?**

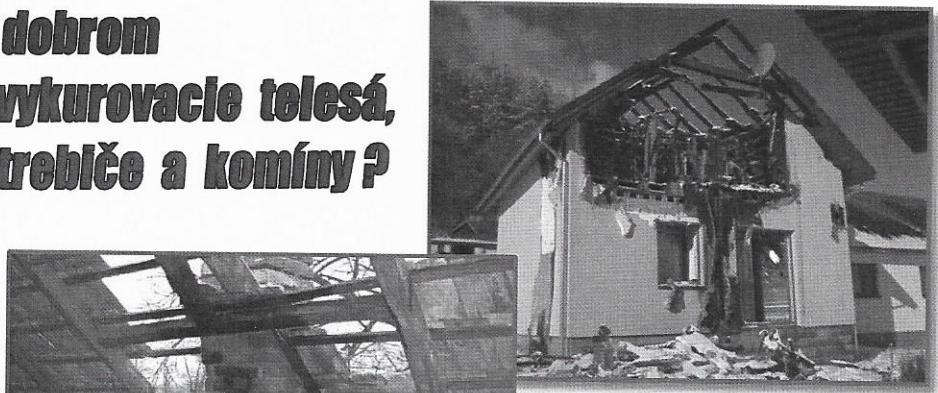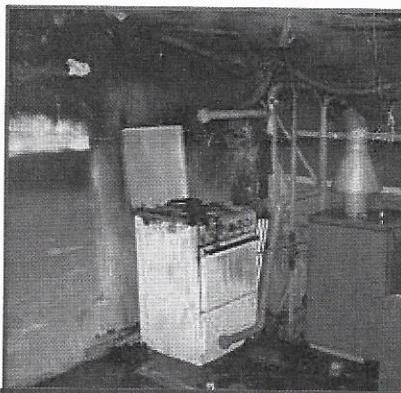

*Pričiny vzniku požiarov  
v období vykurovania  
sa každoročne opakujú.*


## **Najčastejšie príčiny vzniku požiarov vo vykurovacom období:**

- ❖ nesprávna obsluha vykurovacieho telesa,
- ❖ nesprávna obsluha tepelného spotrebiča pri varení,
- ❖ sušenie horľavých materiálov alebo horľavé látky pri vykurovacom telese,
- ❖ manipulácia s otvoreným ohňom a so žeravým popolom,
- ❖ poruchy a opotrebenie vykurovacieho telesa a dymovodu,
- ❖ zamurovaná hrada v komíne,
- ❖ špára v komíne,
- ❖ netesné alebo chýbajúce komínové dvierka,
- ❖ nesprávne zaústenie dymovodu,
- ❖ úlet iskier z komína.

# Ponúkame občanom niekol'ko dobrých rád...



## CHRÁNITE SEBA, SOJICH BLÍZKYCH A SVOJ MAJETOK?



- ▶ Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
- ▶ **Nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej, či denaturovaný lieh.**
- ▶ Inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu.
- ▶ Dbajte na to, aby vykurovacie telesá - šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a aby boli odborne zaústené do komínových prieduchov.
- ▶ Popol z vykurovacích telies vysýpajte vždy riadne vychladnutý a zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob.
- ▶ V zimnom období vytvárajú požiarne nebezpečenstvo rôzne provizórne a nevyhovujúce udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby ste z výrobkov mali aj úžitok.
- ▶ Nezabúdajte, že aj vianočný stromček a rôzna zábavná pyrotechnika pôsobiace radosť najmä deťom, už mnohokrát narušili čaro sviatkov vznikom požiaru.
- ▶ Dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie.
- ▶ Dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán - bután, tuhých palív a iné materiály.

*Dôsledným dodržiavaním týchto rád predídeťete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi a urobte všetko pre to, aby ste Vy a celá Vaša rodina prezili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.*

**Vaši hasiči**